


Габаритные и присоединительные размеры котлов ВПКГ

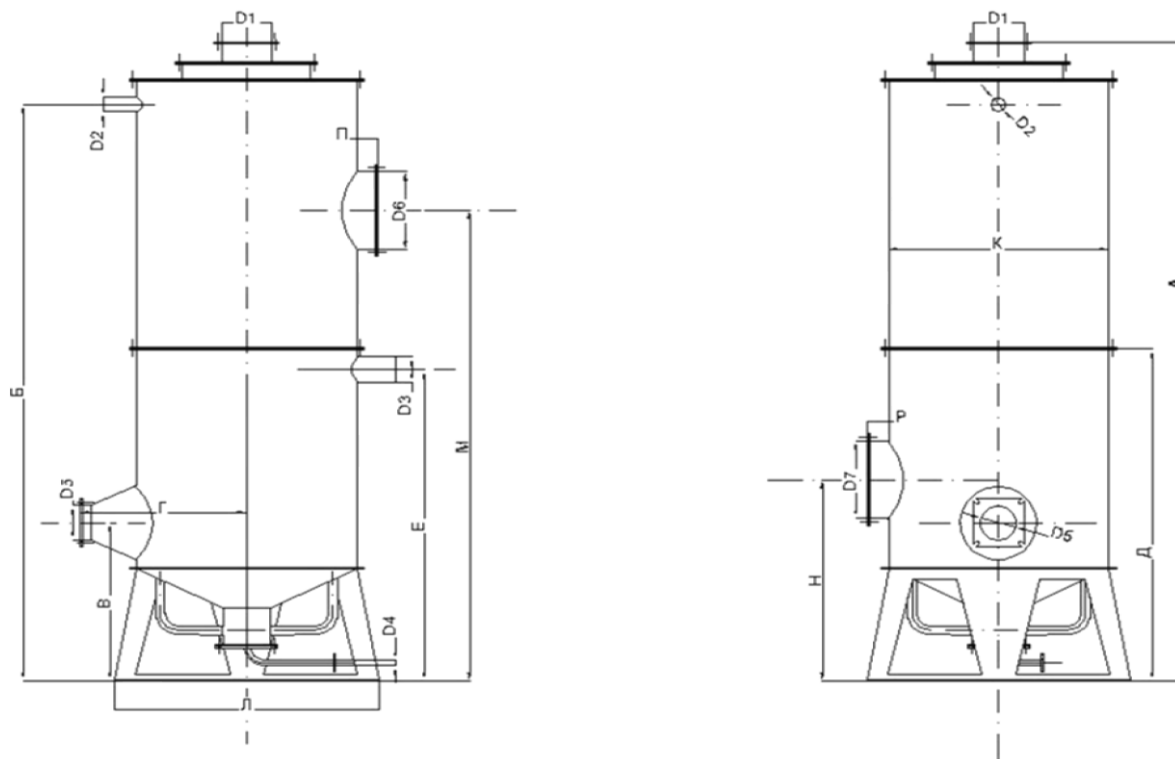

Обозначение размера (мм)	Назначение	ВПКГ-0,25	ВПКГ-0,5	ВПКГ-1,0	ВПКГ-2,5	ВПКГ-4,0
А	габаритная высота	3150	3680	4780	6015	7230
Д	высота топки	1660	1930	2250	3450	4200
Л	диаметра основания	1050	1450	1810	2600	3460
К	диаметр корпуса	855	1208	1508	2155	3200
В	высота оси установки горелки	590	920	1250	1430	1520
Г *	расстояние до фланца под горелку от оси котла	расстояние определяется в зависимости от выбранной марки и модели дутьевой газовой горелки (соответствует длине выходной насадки огневого узла горелки)				
Б	высота оси патрубка исходной воды	2825	3350	3980	5180	6300
Е	высота оси патрубка нагретой воды	1400	1930	1970	3180	3780
П	Расстояние от люка засыпки до корпуса	120	120	180	220	240
Р	Расстояние от люка ревизии топки до корпуса	120	120	180	220	240
D1	диаметр присоединения дымовой трубы	200	265	350	500	650
D2	диаметр патрубка исходной воды	65	80	100	150	200
D3	диаметр патрубка нагретой воды	100	150	200	250	350
D4	дренажный патрубок	25	25	25	32	50
D5*	диаметр патрубка присоединения горелки	соответствует диаметру выходной насадки огневого узла горелки				
D6	диаметр люка засыпки	450	450	450	500	500
D7	диаметр люка ревизии топки	450	450	450	450	450

* В запросе котла необходимо указать наименование горелки планируемую к установке